



Owners Manual

DefendAir[®] 400 HEPA Air Scrubber



Item #127312

Legend Brands, Inc., 15180 Josh Wilson Rd., Burlington, WA 98233 | 800-932-3030 | LegendBrands.com

The DefendAir 400 removes airborne particles such as dust, mold spores, pollen, pet dander and other debris.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

WARNING! Do not alter or modify your unit in any way. Use only replacement parts authorized by Legend Brands. Modifications or use of unapproved parts could create a hazard and will void your warranty. Contact your authorized Legend Brands distributor for assistance.



WARNING! Electric shock hazard, rotating fan, hot surface hazards. Unplug unit before opening cover for cleaning or servicing. Unit must be grounded.

- Inspect the power cord before use. If cord is damaged, do not use. Always grasp the plug (not the cord) to unplug.
- Plug cord into an electrically grounded outlet. Do not use adapter. Never cut off ground prong. Do not use an extension cord.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a Legend Brands authorized service center or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING

- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

NOTICE! Because federal, provincial and local laws and regulations have varying requirements for the application, testing and general use of equipment on asbestos abatement projects, Legend Brands cannot warrant the use of any product we manufacture for asbestos abatement. Contractors performing abatement work should evaluate tools, equipment and procedures in light of their local regulatory requirements, and comply with those requirements.

WARNING: BREATHING HAZARD



When using the DefendAir 400 in a containment area, turn off all sources of power to open combustion appliances such as fireplaces, boilers, furnaces, water heaters and HVAC systems to avoid the risk of backdrafting deadly carbon monoxide fumes.

CONTROLS AND OPERATION

Setup

- Unwrap the cord completely.
- Place with handle and control panel facing up.
- Plug into a standard 115v outlet (2.2 amps required).
- This unit produces approximately 400 CFM of filtered air.

Circuit breaker reset switch

The circuit breaker automatically shuts off the electrical supply when an overload or short circuit is detected. If this occurs, unplug any units plugged into the power outlet, check the power cord for damage and ensure it is plugged into a properly grounded outlet. Press the switch to reestablish power.

Change filter light

The change filter light (Fig. A) illuminates when the HEPA filter needs to be changed. To replace the filter, see Fig. C.

Power Outlet


Daisy-chain up to 5 DefendAir 400 units. Do not exceed the unit's maximum of 12 amps while off and 9.8 amps while on.

Ducting

The inlet can be ducted with 12-in. rigid ducting and the outlet with either 12-in. rigid or layflat ducting. Do not exceed a maximum ducting length of 15 ft. / 4.6 m on the inlet and 15 ft. / 4.6 m on the outlet.

Stacking for Storage, Transport, and Operation

Stack up to 3 high for storage or operation, fitting the handle of one into the bottom of a second unit. For compact storage, stack horizontally. Be sure to secure properly for transport.

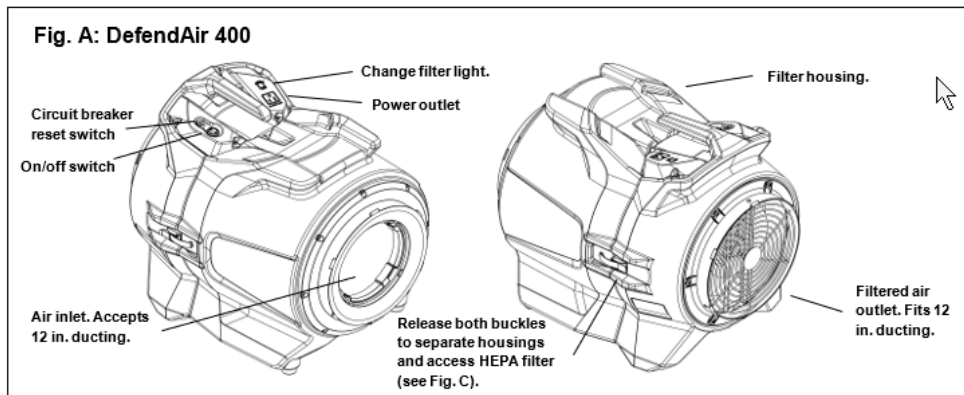

Air movement	400 CFM
Static pressure (H ₂ O)	2.63 in.
Circuit maximum	4 addl. units (5 total)
Dimensions (D x W x H)	22.9 x 17.7 x 21.7 in. 58.2 x 45.0 x 55.1 cm
Weight	29 lbs. 13.2 kg
Power	2.16A, 115V, 60 Hz, 215W
Power cord length	16 ft. 4.9 m
Housing	Rotomolded polyethylene
Safety	ETL tested to UL standards
<i>Specifications are subject to change without notice. Some values may be approximate.</i>	

FILTERS

The prefilter should be replaced whenever the accumulation of dust is visible. Do not reuse the prefilter. When using in dusty environments, replace the prefilter often to preserve the life of the HEPA filter.


The HEPA filter should be replaced whenever the **change filter light illuminates**. Do not attempt to vacuum and reuse the HEPA filter.

NOTICE: When using the DefendAir 400 on remediation projects, the filters should be changed and properly disposed of after every job.

Changing filters

Replacement filters are available from your Legend Brands distributor.

Fig. B: Replacing the prefilter

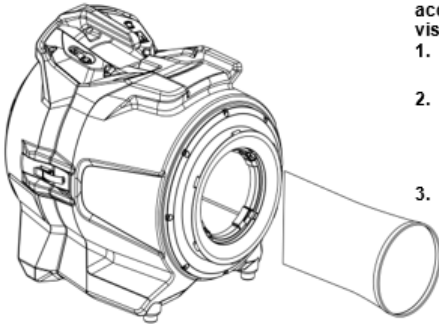


The prefilter should be replaced whenever the accumulation of dust is visible.

1. Lift out the prefilter and discard.
2. Insert new prefilter. Ensure that the retention ring snaps securely into place.
3. The unit is now ready for use.

Prefilter: #127974

Fig. C: Replacing the HEPA filter

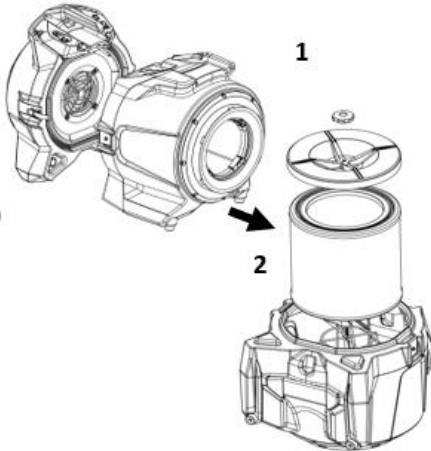

The HEPA filter should be replaced whenever the Change Filter light is illuminated or after remediation projects where of cross-contamination is at risk.

HEPA Filter: #111333

1. Release the two buckles and separate the blower housing from the filter housing.
2. Set the filter housing with the air inlet end down. Unscrew the filter retention knob and lift off the filter cover plate. Lift out the HEPA filter.
3. Install a new HEPA filter into the filter housing.
4. Replace the filter cover plate and secure with the knob. Do not overtighten.
5. Reattach the filter housing to the blower base.
6. Install a new prefilter (see Fig. B).
7. The unit is now ready for use.

MAINTENANCE



WARNING! ELECTRIC SHOCK HAZARD. Disconnect from electrical supply prior to servicing or cleaning.



WARNING! BREATHING HAZARD. Always wear an appropriate NIOSH-approved respirator and personal protective equipment when removing or replacing filters, or when cleaning the DefendAir HEPA 400.

Before each use

Inspect the electrical cord for damage, and do not use the unit if you find any fraying, cuts, etc. Contact your local distributor or Legend Brands for service.

As Needed

Clean impeller assembly with pressurized air and/or with a soft cloth. Do not apply liquids to the impeller assembly. The housing may be cleaned with detergent and warm water. Ensure housing is completely dry before reassembling.

TROUBLESHOOTING

For any problems not described here, please contact your local Legend Brands distributor for assistance.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Unit does not operate	<ol style="list-style-type: none"> 1. No power to machine 2. Switch not turned on 3. No power at supply outlet 4. Circuit breaker tripped 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plug in the unit; check power at outlet 2. Turn on the switch 3. Reset supply circuit breaker 4. Reset circuit breaker
Circuit breaker trips	<ol style="list-style-type: none"> 1. Power cord is damaged 2. Amp draw from power outlet is too high. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace power cord. Contact your Legend Brands distributor. 2. Reduce the amount of equipment plugged into the power outlet.
Change filter light illuminated	Airflow is restricted at the inlet, prefilter, and/or HEPA filter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check for inlet restrictions. 2. Remove pre-filter and switch unit on. If light turns off, replace prefilter. 3. If light is still on without the pre-filter then replace the HEPA filter.



Manual del propietario

Depurador de aire HEPA DefendAir® 400



Artículo n.º 127312

Legend Brands, Inc., 15180 Josh Wilson Rd., Burlington, WA 98233 | 800-932-3030 | LegendBrands.com

El depurador de aire DefendAir 400 elimina las partículas transportadas por el aire como el polvo, las esporas de moho, el polen, la caspa de las mascotas y otros desechos.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

¡ADVERTENCIA! No altere ni modifique su unidad de ninguna manera. Solo utilice las piezas de repuesto autorizadas por Legend Brands. Las modificaciones o utilización de piezas no aprobadas podrían producir un peligro y anularán su garantía. Comuníquese con su distribuidor autorizado de Legend Brands para obtener ayuda.



¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica, ventilador giratorio, peligros de superficie caliente. Desenchufe la unidad antes de abrir la cubierta para realizar la limpieza o el mantenimiento. La unidad debe estar conectada a tierra.


- Inspeccione el cable de alimentación antes de usarlo. No utilice el cable si está dañado. Siempre sujete el enchufe (no el cable) para desenchufar.
- Enchufe el cable en un tomacorriente con conexión a tierra. No utilice un adaptador. Nunca corte la varilla de conexión a tierra. No utilice cables de prolongación.
- Si el cable de alimentación se daña, debe sustituirlo en un centro de servicio autorizado de Legend Brands o por personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

ADVERTENCIA

- No opere ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen o reparen.
- No pase el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de áreas de tráfico de personas y donde no pueda tropezarse con él.

¡AVISO! Debido a que las leyes y reglamentos federales, provinciales y locales tienen requisitos diferentes para la aplicación, las pruebas y el uso general de equipos en proyectos de reducción de asbesto, Legend Brands no puede garantizar el uso de ningún producto que fabrique para la reducción de asbesto. Los contratistas que realicen trabajos de reducción deben evaluar las herramientas, los equipos y los procedimientos a la luz de sus requisitos normativos locales, y cumplir con dichos requisitos.

Figura A: DefendAir 400

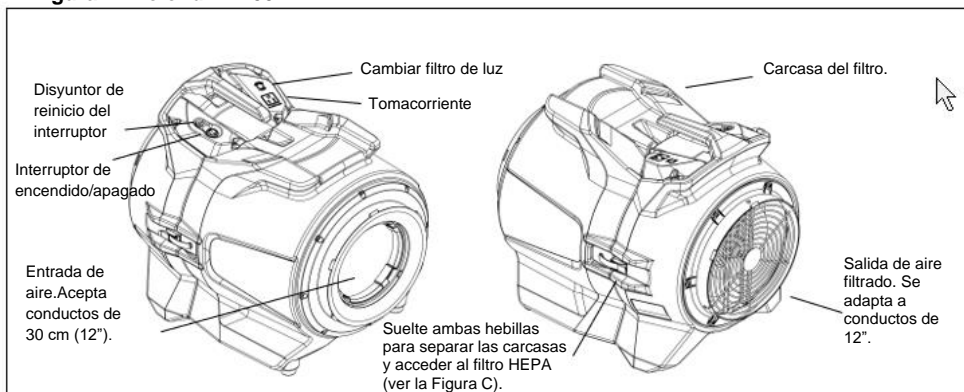

ADVERTENCIA: PELIGRO RESPIRATORIO



Cuando utilice el DefendAir 400 en un área de contención, apague todas las fuentes de alimentación de los aparatos de combustión abiertos, como chimeneas, calderas, hornos, calentadores de agua y sistemas de climatización, para evitar el riesgo de que se produzcan humos mortales de monóxido de carbono.

CONTROLES Y FUNCIONAMIENTO

Configuración

- Desenvuelva completamente el cable.
- Colóquelo con la manija y el panel de control hacia arriba.
- Conéctelo a un tomacorriente estándar de 115 V (se requieren 2,2 amperios).
- Esta unidad produce aproximadamente 400 CFM de aire filtrado.

Disyuntor de reinicio del interruptor

El interruptor corta de manera automática el suministro eléctrico cuando se detecta una sobrecarga o un cortocircuito. Si esto ocurre, desenchufe todas las unidades conectadas al tomacorriente, verifique que el cable de alimentación no esté dañado y asegúrese de que esté conectado a un tomacorriente con conexión a tierra adecuado. Presione el interruptor para restablecer la energía.

Luz de cambio de filtro

La luz de cambio de filtro (Figura A) se enciende cuando es necesario cambiar el filtro HEPA. Para sustituir el filtro, vea la Figura C.

Tomacorriente

Conecte en serie hasta cinco unidades DefendAir 400. No exceda el máximo de 12 amperios de la unidad mientras está apagada y 9,8 amperios mientras está encendida.

Conductos

La entrada se puede canalizar con un conducto rígido de 12 pulgadas y la salida con un conducto plano o rígido de 12 pulgadas. No exceda una longitud máxima del conducto de 4,6 m/15 pies en la entrada y 4,6 m/15 pies en la salida.

Apilamiento para el almacenamiento, el transporte y el funcionamiento

Apile hasta 3 a lo alto para el almacenamiento o funcionamiento, colocando el mango de una unidad en la parte inferior de una segunda unidad. Para un almacenamiento compacto, apile de manera horizontal. Asegúrese de sujetarlo correctamente para el transporte.

Circulación del aire	400 CFM (pies cúbicos por minuto)
Presión estática (H ₂ O)	2,63"
Circuito máximo	4 unidades adicionales (5 en total)
Dimensiones (Profundidad x Ancho x Alto)	22,9" x 17,7" x 21,7" 58,2 cm x 45 cm x 55,1 cm
Peso	29 lb 13,2 kg
Potencia	2,16 A, 115 V, 60 Hz, 215 W
Longitud del cable de alimentación	16 pies 4,9 m
Carcasa	Poliétileno rotomoldeado
Seguridad	ETL probado según los estándares UL
<i>Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos valores pueden ser aproximados.</i>	

FILTROS

El prefiltro debe sustituirse cada vez que se vea acumulación de polvo. No reutilice el prefiltro. Cuando se use en entornos polvorientos, sustituya el prefiltro con frecuencia para prolongar la vida útil del filtro HEPA.


El filtro HEPA debe sustituirse siempre que se **encienda la luz de cambio de filtro**. No intente aspirar y reutilizar el filtro HEPA.

AVISO: cuando utilice el DefendAir 400 en proyectos de eliminación de contaminantes, los filtros deben cambiarse y desecharse de manera adecuada después de cada trabajo.

Cambio de filtros

Los filtros de repuesto están disponibles en su distribuidor de Legend Brands.


Figura B: Sustitución del prefiltro

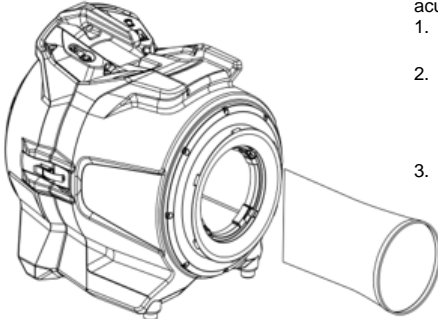

- El prefiltro debe sustituirse cada vez que se vea acumulación de polvo.
1. Levante el prefiltro y deséchelo.
 2. Inserte un nuevo prefiltro. Asegúrese de que el anillo de retención encaje firmemente en su lugar.
 3. La unidad está ahora lista para su uso.

Prefiltro: #127974

Figura C: Sustitución del filtro HEPA

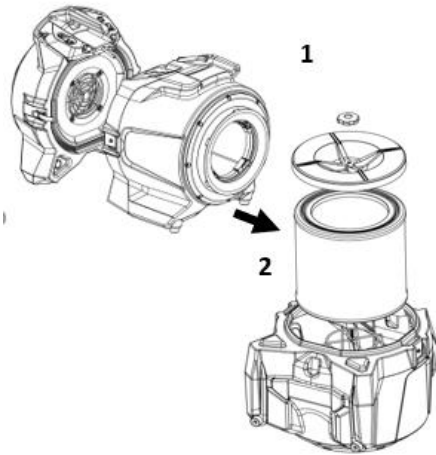

- El filtro HEPA debe sustituirse cada vez que se encienda la luz de cambio de filtro o después de proyectos de eliminación de contaminantes en los que exista riesgo de contaminación cruzada.

Filtro HEPA: #111333

1. Suelte las dos hebillas y separe la carcasa del ventilador de la carcasa del filtro.
2. Coloque la carcasa del filtro con el extremo de entrada de aire hacia abajo. Desenrosque la perilla de retención del filtro y levante la placa de cubierta del filtro. Levante el filtro HEPA.
3. Instale un filtro HEPA nuevo en la carcasa del filtro.
4. Vuelva a colocar la placa de cubierta del filtro y asegúrela con la perilla. No apriete demasiado.
5. Vuelva a colocar la carcasa del filtro en la base del ventilador.
6. Instale un prefiltro nuevo (ver Figura B).
7. La unidad está ahora lista para su uso.

MANTENIMIENTO



¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE DESCARGA

ELÉCTRICA. Desconéctelo del suministro de energía antes de realizar el servicio de mantenimiento o limpieza.



¡ADVERTENCIA! PELIGRO RESPIRATORIO. Use siempre un respirador apropiado aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud

Ocupacional (National Institute for Occupational Safety & Health, NIOSH) y un equipo de protección personal cuando retire o sustituya los filtros, o cuando limpie el DefendAir HEPA 400.

Antes de cada uso

Inspeccione el cable eléctrico en busca de daños y no utilice la unidad si encuentra evidencias de deshilachado, corte, etc. Póngase en contacto con su distribuidor local o con Legend Brands para obtener servicio.

Según sea necesario

Limpie el conjunto del impulsor con aire a presión o con un paño suave. No aplique líquidos al conjunto del impulsor. La carcasa se puede limpiar con detergente y agua tibia. Asegúrese de que la carcasa esté completamente seca antes de volver a montarla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para cualquier problema no descrito aquí, comuníquese con su distribuidor local de Legend Brands para obtener ayuda.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. La máquina no recibe corriente 2. El interruptor no está encendido 3. No hay alimentación en el tomacorriente 4. Interruptor desconectado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enchufe la unidad; verifique la alimentación en el tomacorriente 2. Encienda el interruptor 3. Restablezca el interruptor de suministro 4. Restablezca el interruptor
El interruptor se desconecta	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cable de alimentación está dañado 2. El consumo de amperios del tomacorriente es demasiado alto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustituya el cable de alimentación Póngase en contacto con su distribuidor de Legend Brands 2. Reduzca la cantidad de equipos enchufados al tomacorriente
Luz de cambio de filtro encendida	El flujo de aire está restringido en la entrada, el prefiltro o el filtro HEPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe las restricciones de entrada 2. Retire el prefiltro y encienda la unidad Si la luz se apaga, sustituya el prefiltro 3. Si la luz sigue encendida sin el prefiltro, sustituya el filtro HEPA



Manuel du propriétaire

Épurateur d'air DefendAir® 400 HEPA



Article n° 127312

Legend Brands, Inc., 15180 Josh Wilson Rd., Burlington, WA 98233 | 800 932-3030 | LegendBrands.com

L'épurateur d'air DefendAir 400 élimine les particules en suspension dans l'air telles que la poussière, les spores de moisissure, le pollen, les squames d'animaux et autres débris.

LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT! Ne pas altérer ou modifier votre appareil de quelque façon que ce soit. Utiliser uniquement des pièces de rechange autorisées par Legend Brands. Toute modification ou utilisation de pièce non approuvée peut constituer un danger et annulera la garantie. Communiquez avec le distributeur Legend Brands agréé pour obtenir de l'aide.



AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique, ventilateur rotatif, dangers de surface chaude. Débranchez l'appareil avant d'ouvrir le couvercle pour le nettoyage ou l'entretien. L'Appareil doit être mis à la terre.

- Inspectez le cordon d'alimentation avant de l'utiliser. Si le cordon est endommagé, ne pas l'utiliser. Saisissez toujours la fiche (et non le cordon) pour la débrancher.
- Raccordez le cordon à une prise électrique mise à la terre. N'utilisez aucun adaptateur. Ne coupez jamais la broche de mise à la terre. N'utilisez pas avec une rallonge.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le centre de service autorisé par Legend Brands ou une personne qualifiée similaire pour éviter tout danger.

AVERTISSEMENT

- N'utilisez aucun ventilateur avec un cordon ou une fiche endommagé(e). Éliminez le ventilateur ou retournez-le à une installation de service autorisée aux fins d'examen et/ou d'inspection.
- Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des carpettes, des passages ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils électroménagers. Disposez le cordon loin de la zone de circulation et où il ne risque pas de causer de trébuchement.

AVIS! Comme les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux contiennent diverses exigences liées à l'application, à la mise à l'essai et à l'utilisation générale d'équipements dans le cadre de projets de désamiantage, Legend Brands ne peut garantir à ces fins l'utilisation d'aucun des produits que nous fabriquons. Les entrepreneurs qui effectuent des travaux de désamiantage devraient évaluer leurs outils, leur équipement et leurs procédures en fonction de leurs exigences réglementaires locales et s'y conformer.

AVERTISSEMENT : DANGER POUR LES VOIES RESPIRATOIRES



Lorsque vous utilisez DefendAir 400 à l'intérieur d'une aire confinée, éteignez toute source d'alimentation d'appareils à chambre de combustion ouverte tels que foyers, chaudières, générateurs d'air chaud, chauffe-eau et système de CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement d'air) afin d'éviter le risque de faire refouler des émanations mortelles de monoxyde de carbone.

COMMANDES ET FONCTIONNEMENT

Configuration

- Déballer le cordon d'alimentation complètement.
- Placez l'appareil avec la poignée et le panneau de commande tournés vers le haut.
- Branchez l'appareil à une prise standard de 115 V (2,2 A requis).
- Cet appareil produit environ 400 CFM d'air filtré.

Commutateur de réinitialisation du disjoncteur

Le disjoncteur coupe l'alimentation électrique automatiquement lorsqu'une surcharge ou un court-circuit est détecté(e). Dans ce cas, débranchez les appareils raccordés à la prise électrique, vérifiez le cordon d'alimentation pour déceler d'éventuels dommages et assurez-vous qu'il est raccordé à une prise correctement mise à la terre. Appuyez sur le commutateur pour rétablir la tension.

Voyant de remplacement de filtre

Le voyant de remplacement de filtre (Fig. A) s'allume lorsque le filtre HEPA doit être changé. Pour remplacer le filtre, consultez la Fig. C.

Sortie de puissance


Connectez jusqu'à 5 appareils DefendAir 400. Ne dépassez pas le maximum de 12 A de l'appareil lorsqu'il est éteint et de 9,8 A lorsqu'il est en marche.

Conduit

L'entrée peut être équipée d'un conduit rigide de 30,48 cm (12 po) et la sortie d'un conduit rigide ou sans armature de 30,48 cm (12 po). Ne dépassez pas la longueur maximale du conduit de 4,6 m (15 pi) sur l'entrée et de 4,6 m (15 pi) sur la sortie.

Empilage aux fins d'entreposage, de transport et d'exploitation

Empilez jusqu'à 3 hauteurs pour l'entreposage et l'exploitation, en fixant la poignée d'un appareil au bas du deuxième appareil. Pour un entreposage compact, empilez les appareils à l'horizontale. Assurez-vous de les fixer correctement pour le transport.

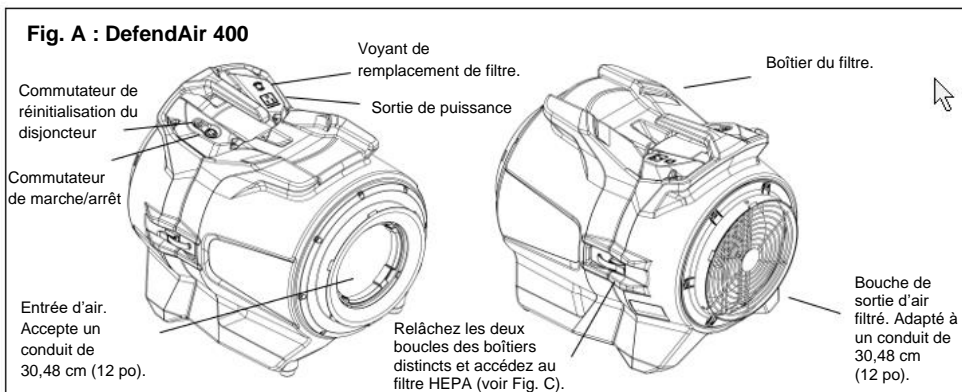

Mouvement d'air	400 CFM
Pression statique (H ₂ O)	6,68 cm (2,63 po)
Maximum du circuit	4 appareils suppl. (5 au total)
Dimensions (prof. x larg. x haut.)	22,9 x 17,7 x 21,7 po 58,2 x 45,0 x 55,1 cm
Poids	29 lb 13,2 kg
Puissance	2,16 A, 115 V, 60 Hz, 215 W
Longueur du cordon d'alimentation	16 pi 4,9 m
Boîtier	Polyéthylène rotomoulé
Sécurité	Testé ETL selon les normes UL
<i>Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de changements sans préavis. Certaines valeurs peuvent être approximatives.</i>	

FILTRES

Le préfiltre doit être remplacé lorsque l'accumulation de poussière est visible. Ne réutilisez pas le préfiltre. Si l'appareil est utilisé dans des environnements poussiéreux, remplacez souvent le préfiltre pour préserver le filtre HEPA.


Le filtre HEPA doit être remplacé lorsque le **voyant de remplacement de filtre s'allume**. Ne tentez pas de purger et de réutiliser le filtre HEPA.

AVIS : Lors de l'utilisation du DefendAir 400 sur des projets de réfection, les filtres doivent être changés et éliminés correctement après chaque intervention.

Remplacement des filtres

Des filtres de remplacement sont disponibles auprès de votre distributeur Legend Brands.

Fig. B : Remplacement du préfiltre

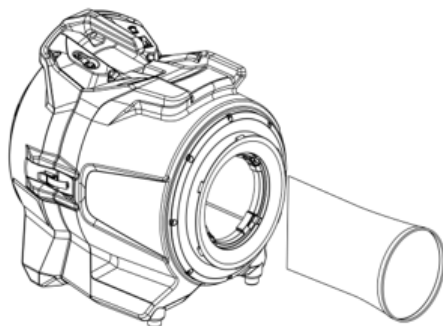


Le préfiltre doit être remplacé lorsque l'accumulation de poussière est visible.

1. Levez le préfiltre et éliminez-le.
2. Insérez un nouveau préfiltre. Veillez à ce que l'anneau de rétention se mette bien en place.
3. L'unité est maintenant prête à être utilisée.

Préfiltre : #127974

Fig. C : Remplacement du filtre HEPA

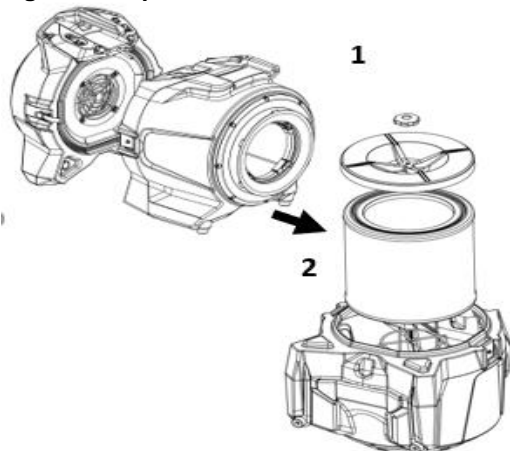

Le filtre HEPA doit être remplacé lorsque le voyant de remplacement de filtre s'allume ou après des projets de réfection présentant un risque de contamination croisée.

Filtre HEPA: #111333

1. Relâchez les deux boucles et séparez le boîtier du souffleur du boîtier du filtre.
2. Placez le boîtier du filtre avec l'extrémité d'entrée d'air vers le bas. Dévissez le bouton de rétention du filtre et déposez la plaque de couvercle du filtre. Déposez le filtre HEPA.
3. Installez le filtre HEPA neuf dans le boîtier du filtre.
4. Remettez la plaque de couvercle du filtre en place et fixez-la avec le bouton. Ne serrez pas trop.
5. Remettez le boîtier du filtre sur la base du souffleur.
6. Installez un préfiltre neuf (voir Fig. B).
7. L'unité est maintenant prête à être utilisée.

ENTRETIEN



AVERTISSEMENT! DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. Débranchez l'unité de la prise de courant préalablement à toute intervention

d'entretien/de réparation ou de nettoyage.



AVERTISSEMENT! DANGER POUR LES VOIES RESPIRATOIRES. Portez toujours un respirateur de type approprié homologué NIOSH et votre

équipement de protection personnelle (ÉPI) lorsque vous retirez ou remplacez les filtres, ou pour nettoyer le DefendAir HEPA 400.

Avant chaque utilisation

Inspectez l'endommagement possible du cordon d'alimentation, et n'utilisez pas l'unité s'il apparaît sur le cordon des usures effilochées, coupures, etc. Communiquez avec votre distributeur local ou avec Legend Brands pour toute intervention de service.

Au besoin

Nettoyez l'ensemble de turbine avec de l'air sous pression et/ou avec un chiffon doux. N'appliquez pas de liquide à l'ensemble de turbine. Le boîtier peut être nettoyé à l'aide d'un détergent et de l'eau tiède. Assurez-vous que le boîtier est complètement sec avant de remonter l'unité.

DÉPANNAGE

Pour tout problème non décrit aux présentes, veuillez communiquer avec votre distributeur local Legend Brands pour obtenir de l'aide.

PANNE	CAUSE	SOLUTION
L'unité ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'est pas sous tension 2. L'interrupteur n'est pas à la position SOUS TENSION. 3. Aucune alimentation électrique de la prise de courant 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raccordez l'unité; vérifiez l'alimentation au niveau de la prise 2. Mettez le commutateur en marche 3. Réinitialisez le disjoncteur d'alimentation 4. Réinitialisez le disjoncteur
Le disjoncteur est déclenché	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le cordon d'alimentation est endommagé 2. L'ampérage de la prise est trop élevé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacez le cordon d'alimentation. Communiquez avec votre distributeur Legend Brands. 2. Réduisez le nombre d'appareils raccordés à la prise de courant.
Voyant de remplacement de filtre allumé	Le flux d'air est limité au niveau de l'entrée, de préfiltre et/ou du filtre HEPA.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si l'entrée est obstruée. 2. Déposez le préfiltre et mettez l'unité sous tension. Si le voyant s'éteint, remplacez le préfiltre. 3. Si le voyant reste allumé sans le préfiltre, remplacez le filtre HEPA.